

Facultat de Veterinària

Simulacre d'emergència

Data: 26 de maig del 2011

Hora: Inici simulacre 10.03 hores/finalització simulacre 10.22 hores

(es pren com a inici la posada en marxa de l'alarma i la finalització en el moment que aquestes s'aturen)

Reunits:

Per part de la facultat: Maite Jiménez, Rafael Ruiz de Gopegui i Simón Navarro (CSE facultat)

Per part de l'Àrea de Prevenció: José Maria Clavero, Jordi Pascual, Manu del Pino, Rosa Armengol i Ferran Martínez

Delegats Sindicals: Pilar Pérez i Gabriel Manzano (CCOO)

Prèvia

Dins de la política de la Facultat de tenir el Pla d'Autoprotecció d'aquesta el més actualitzat possible, tant a nivell teòric (al llarg de la passada setmana va finalitzar l'actualització del Pla, amb nous nomenaments i baixes de personal amb alguna responsabilitat en el Pla), com a nivell pràctic, es va decidir fer una evacuació general abans de finalitzar el curs, per tal de garantir la presència d'alumnes. Es va decidir realitzar un simulacre de tot l'edifici principal en horari lectiu al matí. Per tal de fer-ho de la manera més pràctica es decideix fer l'evacuació directament polsant, una vegada constituït el Comitè Seguretat i Emergències (CSE), els polsadors d'alarma.

Evacuació


L'evacuació ha començat a les 10.03 hores.

- S'envia (es disposa de personal) dues persones, una a cada punt de reagrupament (zona CReSA i Edifici Necròpsies), amb walkies i amb una guia dels sectors, per tal de facilitar la comunicació dels Equips d'Alarma Evacuació i Confinament (EAEC) amb el CSE i saber el més aviat possible els sectors evacuats.
- Una vegada arribat el Personal de Seguretat del Campus (previ avís nostre de l'emergència), envia un a la porta principal per evitar l'entrada de persones a l'edifici
- Envia a l'altra persona de Seguretat del Campus a la barrera, a fi d'evitar l'entrada de vehicles durant tot el període que duri l'evacuació
- Per tal de facilitar la sortida de personal cap a l'exterior s'obre la porta automàtica i es deixa bloquejada
- S'envia a una persona per tal que tot el personal que ha sortit via porta emergència de Deganat i aula 3 vagi el més ràpid possible al punt de reagrupament de l'entrada principal i evitant l'acumulació de gent al costat de les portes de sortida.
- Es comprova que no hi ha ningú treballant a les galeries i a la coberta
- Traslladem el CSE a l'exterior de l'edifici
- Es comencen a controlar els sectors evacuats. Hi ha problemes de comunicació amb els walkies.
- A les 10.07 (visualment) es veu l'edifici evacuat.
- A les 10.12 baixen tres persones de producció per l'escala central
- Degut a problemes de comunicació "esbrinem" via walkies (de manera molt deficient) els sectors evacuats
- Localitzem al punt de reagrupament principal a diversos EAECs i aconseguim tancar tots els sectors.
- Passa un vehicle (moto) al pàrking principal
- Donem per acabada l'evacuació a les 10.19 hores.

Reunió posterior al simulacre (recull d'incidències)

- Els walkies talkies no van funcionar bé, la qual cosa ha ocasionat problemes de comunicació
- Els EAECS no saben exactament quin és el seu sector (número)
- Els EAECS no comuniquen l'evacuació del seu sector al CSE
- Dubtes per part dels membres dels equips d'evacuació a la seva responsabilitat i zona.
- Hi va haver tres persones que van sortir més tard que la resta (producció)
- Algunes portes tallafocs no tanquen correctament (annex I)
- No hi havia acabat encara l'evacuació i ha accedit un vehicle (moto)
- Hem hagut d'aturat alguna persona a la porta principal que accedia des del camí que vé de Rectorat
- No s'ha obert i bloquejat la barrera d'entrada per tal de facilitar l'accés als equips d'emergències.
- Les empreses de manteniment del Campus que treballaven a l'edifici (pintors a l'aula 7) han sortit correctament.

Una vegada finalitzada, s'envia un mail a tota la facultat per tal de fer un recull de tots els comentaris/suggeriments i/o millores)

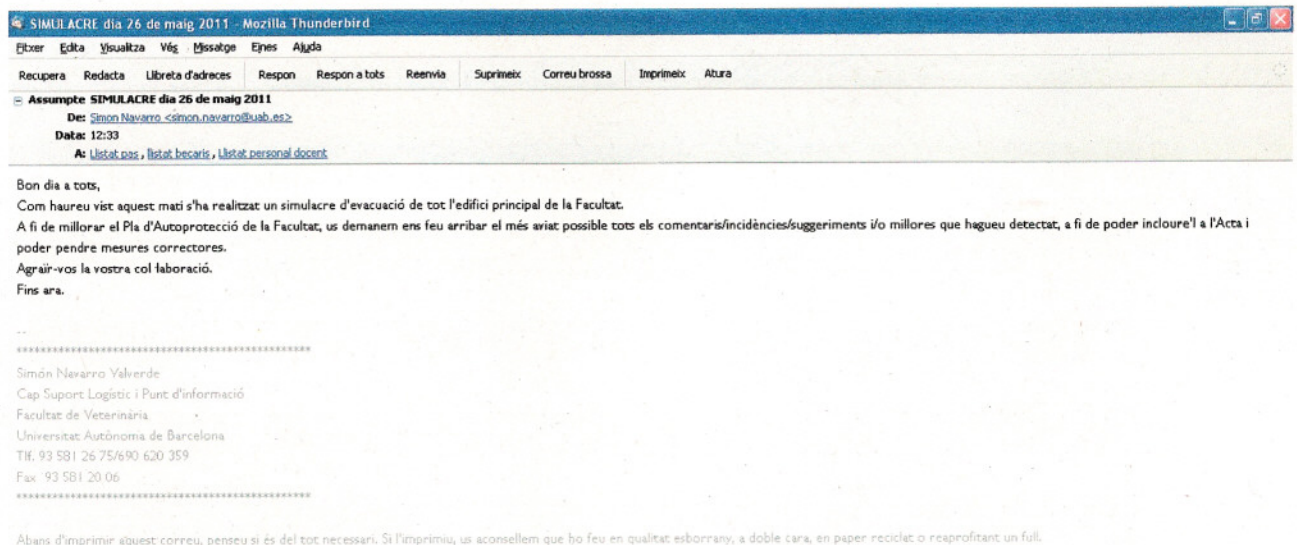

Recull d'incidències personal de la facultat


- Amb motiu de les obres i la darrera actualització del Pla d'Autoprotecció no queden clars els punts de reagrupament
- El personal dels sectors 6-1, 6.1 i 6.2 pensa que s'haurien de redistribuir les seves zones a evacuar (biblioteca, sala actes, graus i mòdul alumnes)
- Al sector 2.2 els EAECS de la zona han tingut problemes en el moment d'evacuar amb una persona, ja que volia anar al despatx (zona ja evacuada) i volia acabar la seva feina, ja que "eren 4 dies de feina i que si es tractava d'un simulacre, no li podíem obligar a fer-ho". Els EAECS l'han informat que no tenien confirmació de que fos un simulacre i que havia de marxar. Finalment ha agafat la seva bossa, ha tancat el despatx i ha sortit molt enfadada.
- El personal té dubtes de que fer en el moment de trobar-se amb una porta tallafocs tancada
- Els EAECS que estan fora de la seva zona d'actuació no saben si han d'evacuar i/o anar a la zona assignada

- Comenten que a la zona de cirurgia no se sentia prou l'alarma
- Ala zona 3.2 indica que una becària del V0/269 ha tornat al despatx per tal d'agafar les seves coses i tancar el despatx, encara que l'EAEC de la zona li ha indicat que havia de sortir, finalment, i ja evacuada la zona l'EAEC ha acompanyat a aquesta persona fins que finalment ha sortit.
- El suplent 1 i suplent 2 del C. E. Indiquen la necessitat d'estar a tot el simulacre al costat del Cap d'Emergències per tal de veure in situ la seva tasca cas que fos necessari.
- Comenten que no s'ha sentit res als quiròfans experimentals
- Es comenta la possibilitat de mirar la situació de les sirenes i altres possibilitats per tal que els ratolins estabulats al V0/131 no hi pateixin estrès.
- Demanen fer un simulacre sense que estigui muntat prèviament pels membres del CSE.
- Es consulta per què tres persones van sortir més tard. Segons conversa, dues d'aquestes persones eren becaris recentment arribats i la tercera persona les va informar i les va indicar què havien de fer.

Altres temes

- La sortida d'emergència provisional (amb motiu de les obres) de l'aula 3 ha funcionat correctament.

Annex I. Incidències portes tallafocs.

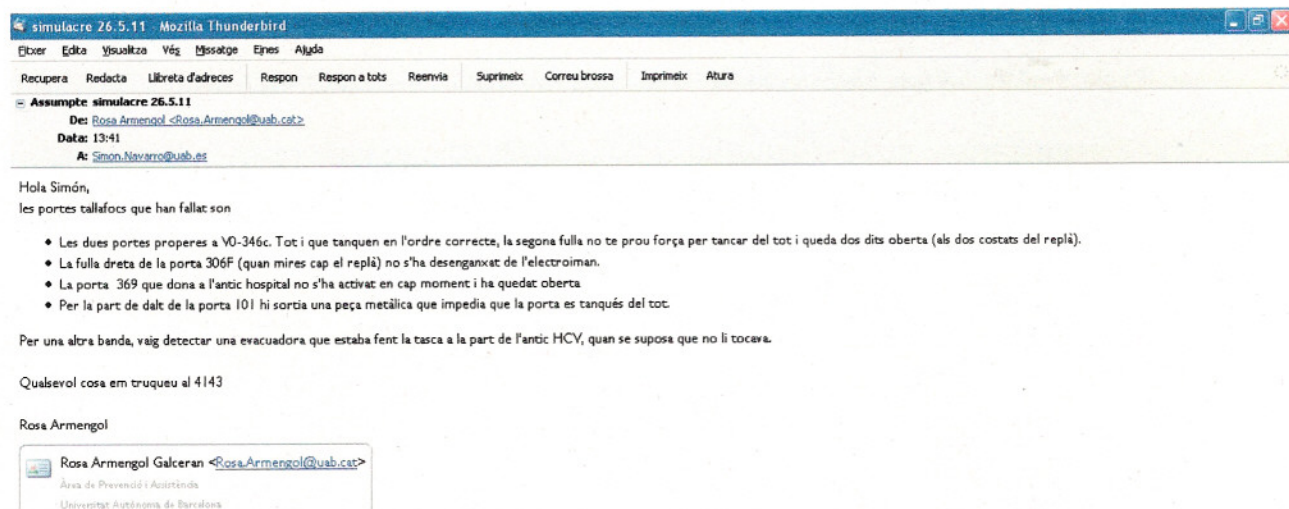

Milliores

Milliores Facultat

- 1.1. Renovar els walkies i tenir opció d'auricular, buscar altres alternatives (pressupost 2011)
- 1.2. Enviar mail general amb:
 - Actualització full-guia amb els punts de reagrupament (mail general)
 - Aclariment sobre què fer cas de trobar una porta tallafocs tancada
 - Tornar a informar dels punts de reagrupament (canvis obres ampliació fac.)
- 1.3. Enviar mail als EAECs, recordant:
 - Comunicar al CSE una vegada estigui evacuat el seu sector
 - Tenir clar quin és el seu sector
 - Obligacions i responsabilitats

- Tornar a informar dels punts de reagrupament (canvis obres ampliació fac.)
- Què han de fer cas de ser fora del seu sector
- 1.4. Actualitzar el Pla d'Autoprotecció i incloure-hi els quiròfans experimentals (exterior)
- 1.5. Redistribuir els EAECs als sectors 6-1, 6.1 i 6.2
- 1.6. Demanar als departaments que informin dins dels seus plans d'acollida de què han de fer.
- 1.7. Organitzar curs formació (intern) amb els membres suplents del CSE.

Milliores Manteniment General

- 2.1.S.T. revisió portes tallafocs
 - V0/346C , no acaben d'encaixar les dues portes
 - V0/306F (porta dreta mirant cap el replà) no funciona l'electroimant
 - V0/101 hi ha una peça metàl·lica que no deixa tancar del tot
- 2.2.S.T ampliació de la sirena a la zona de cirurgia ja que no se sent prou bé.

Milliores Àrea de Prevenció

- 3.1. Es posaran en contacte amb el CReSA per tal d'avaluar una evacuació d'aquest edifici.
- 3.2. Avaluaran possibles canvis a la zona de l'estabulari (1a. planta V0/131) per minimitzar la repercussió del soroll de la sirena de la zona als ratolins estabulats. Persona de contacte Dra. Patri Vergara.
- 3.3. Fer arribar un mail amb les obligacions de tot el personal en el moment d'una emergència i les penalitzacions legals per incompliment al personal que no ha volgut sortir a la primera i que pensa que un simulacre no és res important.

A tenir en compte (Cap Emergències properes evacuacions)

Incloure la part de la FHCV que va des dels lavabos fins a l'antiga zona d'espera de FHCV (pendent la resolució de titularitat d'aquests espais.)


Altres

Es reben comentaris referents a la falta d'informació del canvis amb motiu de les obres al personal de tarda. Es contesta que s'està actualitzant el Pla d'Autoprotecció en horari de 17 a 21 hores i que aviat rebran la informació.

Bellaterra, 3 de juny del 2011



Rafael Ruiz de Gopegui
Director del Pla

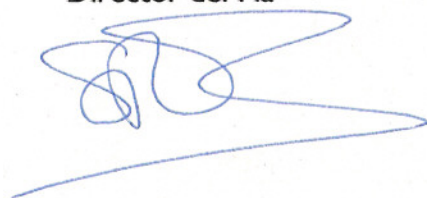

Simón Navarro
Cap d'emergències

Maite Jiménez
Coordinadora de l'evacuació

